



AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO e/o IDRAULICO

CRITICITA' ORDINARIA—ALLERTA GIALLA



Prot. n.1720 POS. XIV.16.1

Cagliari 20/02/2015


Il Centro Funzionale Decentrato visto il BOLLETTINO DI CRITICITA' n. BCR\51\2015 del 20.02.2015 comunica che:

dalle ore 00.00 di sabato 21/02/2015, e per le successive 24 ore si prevede il livello di

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle seguenti zone di allerta: IGLESIENTE, CAMPIDANO e FLUMENDOSA-FLUMINEDDU e di

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO sulle seguenti zone di allerta: IGLESIENTE e CAMPIDANO.

- ◆ Tutti i Comuni delle zone di allerta: Iglesias, Campidano, Flumendosa-Flumineddu.
- ◆ PROVINCE di CAGLIARI - NUORO - OGLIASTRA - MEDIO CAMPIDANO CARBONIA/IGLESIAS
- ◆ Direzione Generale del C.F.V.A. – Sala Operativa Regionale
- ◆ 118 Cagliari e Sassari
- ◆ Direzione Generale dell'ARPAS
- ◆ ARPAS – Dipartimento Specialistico Regionale Idro Meteo Climatico
- ◆ Direzione Generale dell'Ente Foreste
- ◆ Enel Produzione UB Sardegna
- ◆ Abbanoa SpA
- ◆ Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari
- ◆ Assessorato Difesa dell'Ambiente
- ◆ E.N.A.S.
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizi del Genio Civile
- ◆ ANAS S.p.A. - CAGLIARI
- ◆ Telecom
- ◆ Consorzi di Bonifica: ENAS Diga Cantoniera sul Tirso-Consortio Sorveglianza Diga Temo-Consortio Industriale Provinciale C.I. - ANPAS
- ◆ PREFETTURE di CAGLIARI – NUORO – ORISTANO -SASSARI
- ◆ Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

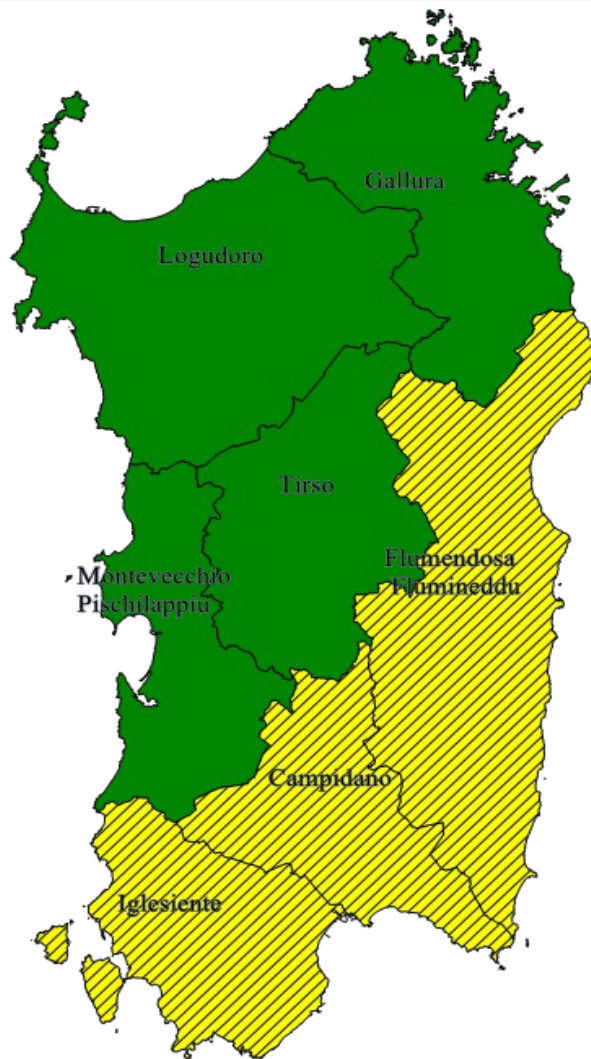

Si possono verificare fenomeni **isolati** di:

- erosione, frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango in bacini di dimensioni limitate;
- possibili cadute di massi;
- possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con limitate inondazioni delle aree limitrofe;
- possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazione acque e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

AVVERTENZE: i soggetti in indirizzo sono tenuti ad avviare le attività secondo le proprie competenze per il vigente livello di allerta, ai sensi della normativa vigente DPCM 27.02.2004 e successive modificazioni e integrazioni, del progetto esecutivo del Centro Funzionale Decentrato, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014 e del Manuale Operativo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 e reso esecutivo, mediante la pubblicazione nel supplemento straordinario n.9 al BURAS n.7 del 12 febbraio 2015

D'Ordine del Sostituto del Direttore Generale Protezione Civile

Paola Botta
Salvatore Cinus